

整備要領書

ヤマダダイアフラムポンプシリーズ

NDP-20

NDP-25

NDP-32



警告



・安全のため、本製品の整備の前には必ず、この整備要領書を熟読してください。お読みになった後は、常に手元に置いてご活用ください。

・はじめに

この整備要領書はヤマダダイアフラムポンプ NDP-20 シリーズ、NDP-25 シリーズ、NDP-32 シリーズの整備に必要な事項について説明しています。

本書は 2023 年 10 月生産分を基準に紹介してあります。今後は仕様変更により実際と内容が異なることがありますので、あらかじめご承知おきください。また、本書の記載単位は国際単位系である SI 単位に統一していますのでご了承ください。

・警告・注意事項

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。本書では、警告および注意事項を絵によって表示しています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき操作を行う方や周囲にいる方々に加えられる恐れのある人身事故や、周囲にある物品への損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解されるようによくお読みください。



警告

・この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



注意

・この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害が発生する可能性があることを示しています。

危害や損害の内容を示すために、上記の表示とともに以下の絵表示を掲載しています。



この表示は、してはいけない行為（禁止事項）であることをあらわしています。表示の脇には具体的な禁止内容が示されています。



この表示は、必ず従っていただく内容であることをあらわしています。表示の脇には具体的な指示内容が示されています。



警告



・作業の前に供給エアを切りポンプを洗浄してください。ポンプ内にエア圧力、液材が残っていると本製品の破損や爆発などの原因、また目や皮膚への付着、吸引および服用した場合、重傷または死亡の原因となります。（ポンプの洗浄方法は、取扱説明書「6. 洗浄方法」の項を参照）



・交換する部品は、純正部品または同等品を使用してください。純正部品または同等品以外の部品を使用した場合、不具合の原因となることがあります。（別紙のパーツリストを参照）



注意



・専用工具使用の指示がある作業には必ず専用工具を使用してください。ポンプを破損させる原因となることがあります。



・取扱説明書「10.1 主要諸元」の項を参照してポンプの質量を確認し、持ち上げるときには十分注意してください。

目次

・ はじめに	
・ 警告・注意事項	
・ 目次	
1. 作動原理	
2. メンテナンスおよび準備品	
2.1 メンテナンス	1
2.2 一般工具	1
2.3 専用工具	1
2.4 その他	1
3. 交換部品の発注方法について	1
4. ボール、バルブシート	
4.1 取り外し	
■ BA□[-D]、BS□、BF□タイプ	2
■ BP□、BV□ タイプ	3
4.2 点検	4
4.3 取り付け	4
5. ダイアフラム、センターロッド	
5.1 取り外し	
■ BA□[-D]、BS□、BF□タイプ	5
■ BP□、BV□タイプ	5
5.2 点検	6
5.3 取り付け	
■ B□C[-D]、B□N[-D]、B□E、B□V、B□H[-D]、B□S、B□H/T タイプ	7
■ B□T、BAT-D タイプ	7
6. スロートベアリング、パイロットバルブ組立	
6.1 取り外し	8
6.2 点検	8
6.3 取り付け	8
7. C型スプール組立、スリーブ組立	
7.1 取り外し	9
7.2 点検	9
7.3 取り付け	9
8. 増し締め	10
・ 部品要求 FAX シート	11

1. 作動原理

1本のセンターロッドの両端に2枚のダイアフラムが固定されており、Fig.1.1で右側のエア室bに圧縮エアが送られるとセンターロッドは右方向に移動し、材料室Bの材料が押し出され、同時に材料室Aには材料が吸い込まれる。

センターロッドがストロークいっぱいまで右に移動するとエア切換弁が切り換わり、圧縮エアは左側のエア室aに送られ（Fig.1.2参照）、センターロッドは左方向に移動する。材料室Aの材料が押し出され、同時に材料室Bには材料が吸い込まれる。この作動の繰り返しにより、材料は連続的に吸入、吐出される。

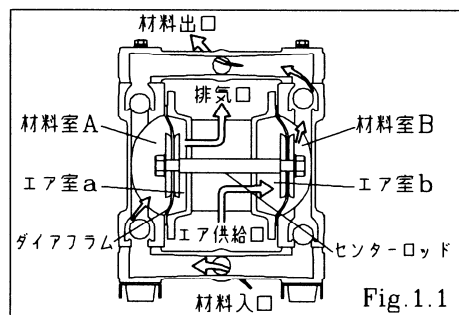


Fig.1.1

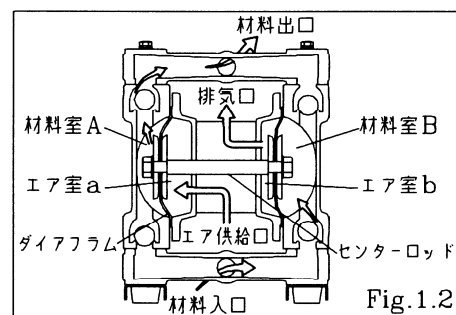



Fig.1.2

2. メンテナンスおよび準備品

2.1 メンテナンス

このダイアフラムポンプは圧力、温度、粘度、腐食性などが異なる様々な条件下で 사용할 ことが できるため、ポンプを定期的に点検することをお勧めします。点検の際、設置されたポンプの状態を記録することは、今後のメンテナンスのための情報としても役立ちます。

通常のメンテナンスには、エアバルブ、ダイアフラム、ボール、バルブシート、Oリングなどの点検が含まれます。特にダイアフラムは、摩耗またはひび割れの兆候が見られる場合、一対を交換する必要があります。その他の消耗部品の交換の時期は、各項の「使用可能範囲」を参照してください。

2.2 一般工具

- ・ソケットレンチ 10 mm、12 mm、13 mm、17 mm、22 mm
- ・六角レンチ 5 mm
- ・スパナ 13 mm (BP□、BV□)、22 mm (BA□[-D]、BS□、BF□)

2.3 専用工具

- ・付属工具（付属品）
センターディスクの取り外し (BP□、BV□)
- ・スリーブ抜き（別売品）
スリーブの取り外し

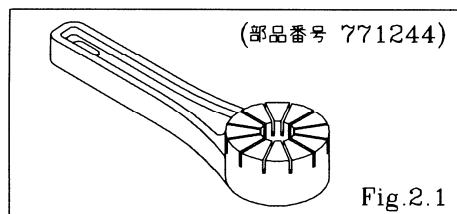


Fig.2.1

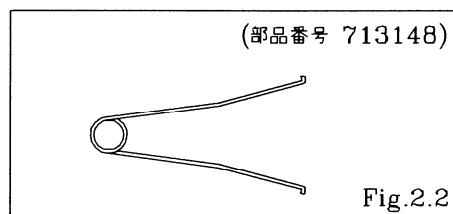


Fig.2.2

2.4 その他

- ・潤滑油 タービン油 1種 ISO VG32
- ・ナット M14×1.5
- ・グリース ウレアグリース NLGI No.2
- ・かじり防止剤 LOCTITE® アンチシーズ 767 相当


3. 交換部品の発注方法について

正確、迅速な納品のため「部品要求 FAX シート」をコピーし、ご使用のモデルと十分照合の上、必要事項を記入してお買い上げの販売店、または裏面記載のお問い合わせ先に FAX にて注文してください。「部品要求 FAX シート」には、必要とする部品の番号、名称、必要数の他に交換の理由をできるだけ詳しく記入してください。


4. ボール、バルブシート

4.1 取り外し


■BA□[-D]、BS□、BF□ タイプ

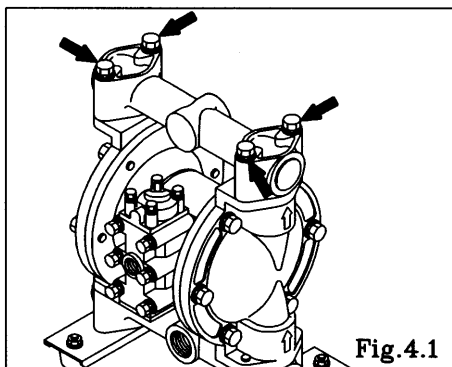


- ・アウトマニホールド取付ボルト 4 か所を外し、アウトマニホールドを取り外す。〔Fig.4.1〕

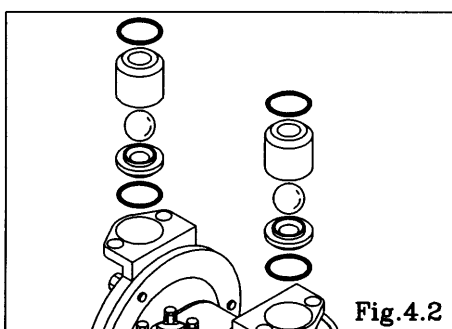

- ・Oリング、バルブ受け、ボール、バルブシートを取り外す。〔Fig.4.2〕

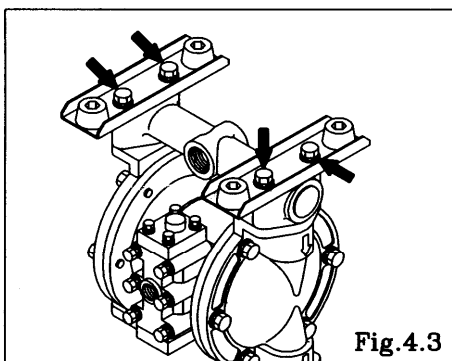

- ・〔Fig.4.3〕のように本体組立を逆さまにする。
- ・インマニホールド取付ボルト 4 か所を外し、ベース、インマニホールドを取り外す。(BA□-D、NDP-32 はベースなし) 〔Fig.4.3〕

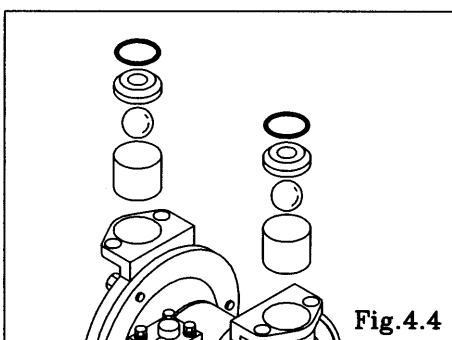

- ・Oリング、バルブシート、ボール、バルブ受けを取り外す。〔Fig.4.4〕

■BP□、BV□ タイプ

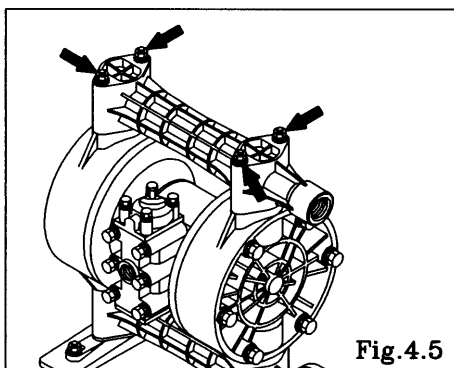


Fig.4.5

- ・タイロッド上側のナット 4 か所を外し、アウトマニホールドを取り外す。〔Fig.4.5〕

<NOTE>

- ・タイロッド両端のナット（上下 4 か所ずつ）を外すとインマニホールドも本体から外れる。

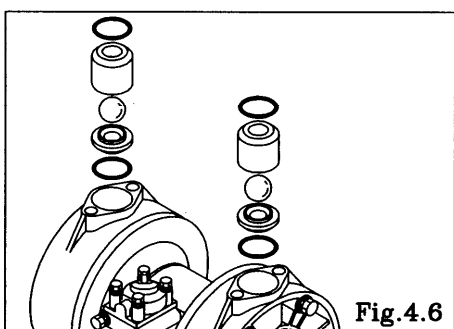


Fig.4.6

- ・O リング、バルブ受け、ボール、バルブシートを取り外す。〔Fig.4.6〕

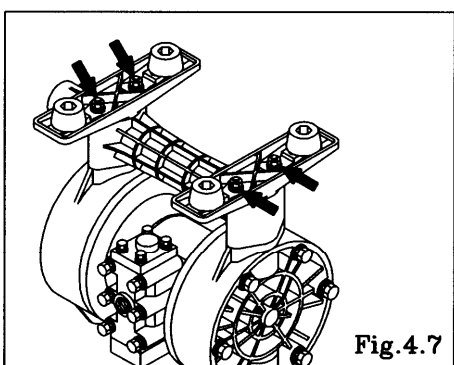


Fig.4.7

- ・〔Fig.4.7〕のように本体組立を逆さまにする。
- ・タイロッド 4 本を引抜き、ベース、インマニホールドを取り外す。〔Fig.4.7〕


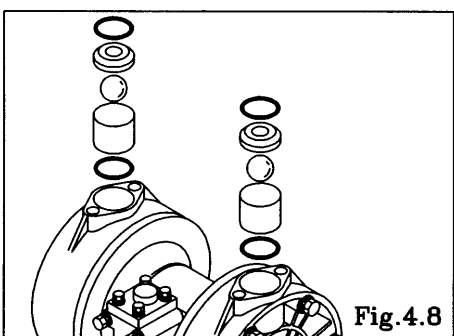


Fig.4.8

- ・O リング、バルブシート、ボール、バルブ受けを取り外す。〔Fig.4.8〕


4.2 点検

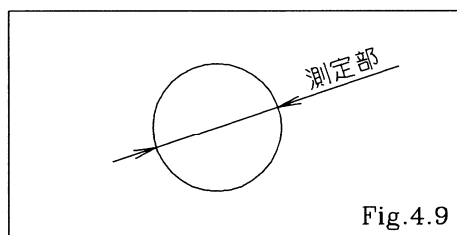

- ・ボール [Fig.4.9]
外径を測定し、使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。

使用可能範囲

NDP-20	Sφ 24.3 ~ Sφ 27.8 mm
NDP-25 NDP-32	Sφ 31.5 ~ Sφ 36.1 mm

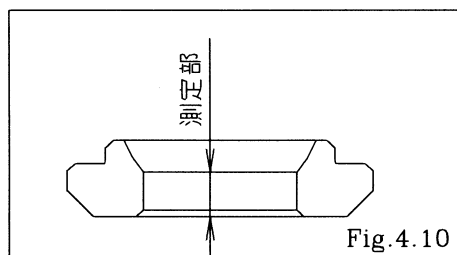

- ・バルブシート [Fig.4.10]
左記の寸法を測定し、使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。

使用可能範囲

	BA□、BS□、BF□	BP□、BV□
NDP-20	3.4 ~ 8.5 mm	3.3 ~ 8.1 mm
NDP-25 NDP-32	3.8 ~ 9.5 mm	3.4 ~ 9.5 mm

- ・O リング (PTFE は点検時毎回交換)
摩耗、キズがあれば新品と交換する。

4.3 取り付け

取り付けは、[部品分解図] (別紙) を参照し取り外しと逆の作業を行う。

マニホールド締付トルク (ボルト)

		ダイアフラム	
		C、N、E、V、H、S	T
NDP-20	BA□、BS□	10 N・m	20 N・m
	BA□・D		15 N・m
NDP-25 NDP-32	BA□、BS□、BF□		35 N・m

マニホールド締付トルク (ナット)

		ダイアフラム	
		C、N、E、V、H、S	T
NDP-20	BP□	10 N・m	12 N・m
NDP-25	BP□	10 N・m	
	BV□	12 N・m	

- ・NDP-20B□H/T、NDP-25B□H/T タイプは 10 N・m にて締め付けのこと。


<NOTE>

- ・シール面にゴミの混入、損傷が無いよう注意すること。
- ・タイロッドのネジ部にかじり防止剤を塗布すること。
(BP□、BV□タイプ)


5. ダイアフラム、センターロッド

5.1 取り外し


■BA□[-D]、BS□、BF□ タイプ

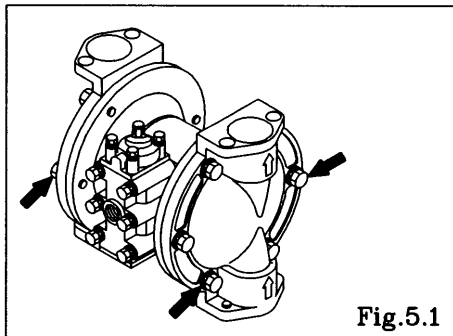

- ・ボール、バルブシートなどを取り外す。（「4.1 取り外し ■BA□[-D]、BS□、BF□タイプ」の項を参照）
- ・アウトチャンバー取付ボルト 12 か所を外し、アウトチャンバーを取り外す。〔Fig.5.1〕

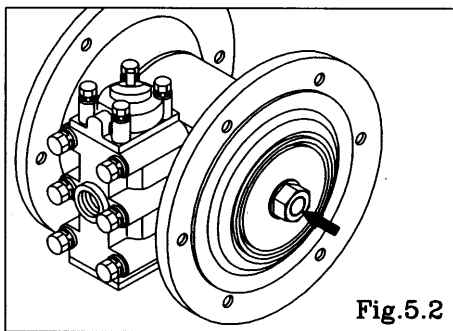


- ・センターロッド両端のナットを外す。〔Fig.5.2〕
- ・片側のナットが外れたところでセンターディスク、座金、ダイアフラムを外し、反対側のセンターディスク、ダイアフラム、センターロッドを本体から取り出す。〔Fig.5.2〕

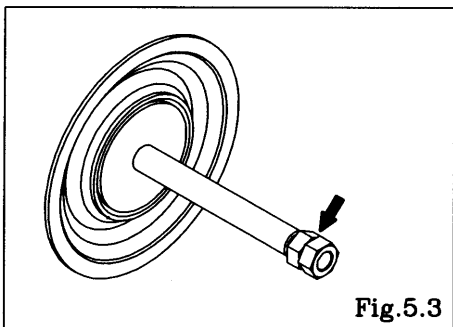


- ・ダブルナットを使用して反対側のナットを外し、センターロッドから皿バネ、センターディスク、ダイアフラムを取り外す。〔Fig.5.3〕


■BP□、BV□ タイプ

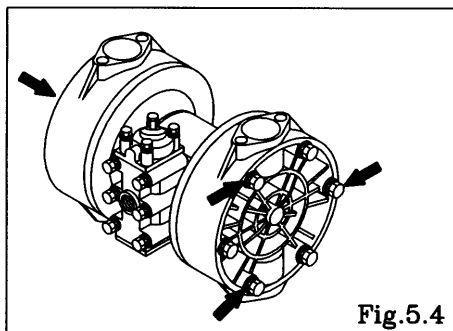

- ・ボール、バルブシートなどを取り外す。
（「4.1 取り外し ■BP□、BV□ タイプ」の項を参照）
- ・アウトチャンバー取付ボルト 12 か所を外し、アウトチャンバーを取り外す。〔Fig.5.4〕

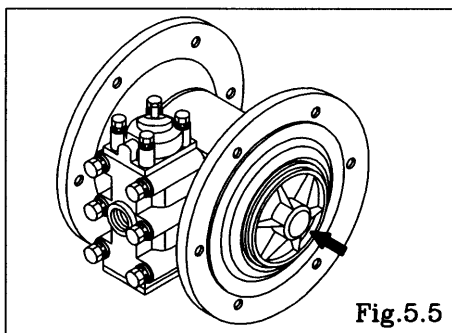

- ・付属工具（専用工具：部品番号 771244）を使用してセンターディスクを外す。〔Fig.5.5〕
- ・片側のセンターディスク（外側）が外れたところでダイアフラム、センターディスク（内側）を外し、反対側のセンターディスク、ダイアフラム、センターロッドを本体から取り出す。〔Fig.5.5〕

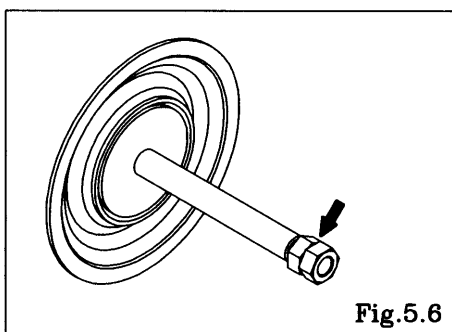

- ・ダブルナットを使用して反対側のセンターディスク（外側）を外し、センターロッドからセンターディスク（内側）、ダイアフラムを取り外す。〔Fig.5.6〕

5.2 点検


- ・ダイアフラム
摩耗、キズがあれば新品と交換する。

ダイアフラムの点検の目安（清水、常温の場合）

CR、NBR、EPDM	1000 万サイクル
FKM	250 万サイクル
PTFE	300 万サイクル
TPEE、TPO	1500 万サイクル

※「供給エア圧力：0.5 MPa、吐出圧力：無負荷」で弊社設備での目安となります。

※使用開始から 3 か月以内の点検、もしくは上記のサイクル数に達した場合は点検を推奨します。

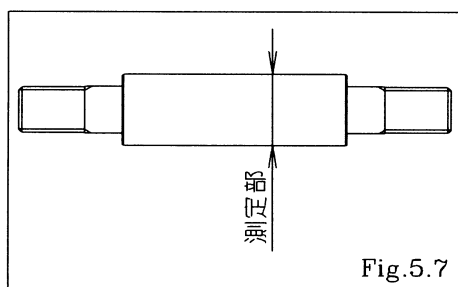

- ・センターロッド〔Fig.5.7〕
直径を測定し、使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。

使用可能範囲

$\phi 17.9 \sim \phi 18.0 \text{ mm}$

5.3 取り付け

■B□C[-D]、B□N[-D]、B□E、B□V、B□H[-D]、B□S、B□H/T タイプ

取り付けは、[部品分解図] (別紙) を参照し取り外しと逆の作業を行う。

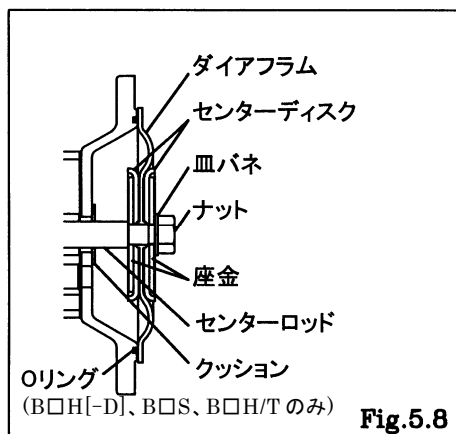


Fig.5.8

- ・B□H[-D]、B□S、B□H/T タイプは、エアチャンバーの溝部に O リングを取り付ける。
- ・センターロッドにグリースを塗布し、本体に挿入する。
CR、NBR、EPDM、FKM ダイアフラムは「OUT SIDE」の表示を外側に、TPEE、TPO ダイアフラムは凸側を外側に取り付ける。
- ・BP□、BV□タイプは PP レンチ (専用工具: 部品番号 771244) を使用して、センターディスクを締め付ける。(皿バネ、ナット不要)

センターロッド締付トルク

B□C、B□N、B□E、B□V	40 N・m
B□H、B□S、B□H/T	

- ・片側にダイアフラムを引き出し、(B□H[-D]、B□S、B□H/T を除く) Fig.5.8 の状態でアウトチャンバーを取り付ける。ボルトは一度仮止めにする。
- ・反対側にダイアフラムを引き出し、ダイアフラムを反転させて、(B□H[-D]、B□S、B□H/T を除く) Fig.5.8 の状態でアウトチャンバーを取り付ける。ボルトは仮止めにする。
- ・平らな面に乗せ、マニホールドの取付面を平行にしてからすべてのボルトを締め付ける。

アウトチャンバー取付ボルト締付トルク

NDP-20	B□C、B□N、B□E、B□V	10 N・m
	B□H、B□S、B□H/T	13 N・m
NDP-25	B□C、B□N、B□E、B□V	10 N・m
NDP-32	B□H、B□S、B□H/T	20 N・m

<NOTE>

- ・シール面に、ゴミの混入、損傷のないよう注意すること。
- ・ボルトは対角線上に平均した力で締め付けること。

■B□T[-D] タイプ

取り付けは、[部品分解図] (別紙) を参照し取り外しと逆の作業を行う。

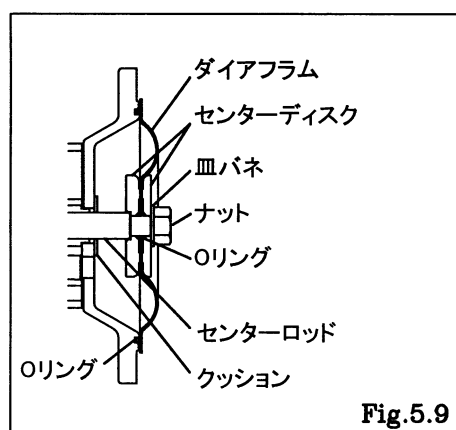


Fig.5.9

- ・エアチャンバーの溝部に O リングを取り付ける。
- ・センターロッドにグリースを塗布し、本体に挿入する。
- ・ダイアフラムは凸側を外側に取り付ける。[Fig.5.9]
- ・ダイアフラムの両側に O リングを入れる。
- ・BPT、BVT タイプは PP レンチ (専用工具: 部品番号 771244) を使用して、センターディスクを締め付ける。(皿バネ、ナット不要)

センターロッド締付トルク

40 N・m

- ・アウトチャンバーは一度仮止めし、平らな面に乗せ、マニホールドの取付面を平行にしてからすべてのボルトを締め付ける。

アウトチャンバー取付ボルト締付トルク


NDP-20	13 N・m
NDP-25	20 N・m
NDP-32	

<NOTE>


- ・シール面に、ゴミの混入、損傷のないよう注意すること。
- ・PTFE 製 O リングは、新品と交換すること。
- ・ボルトは対角線上に平均した力で締め付けること。

6. スロットベアリング、パイロットバルブ組立


6.1 取り外し

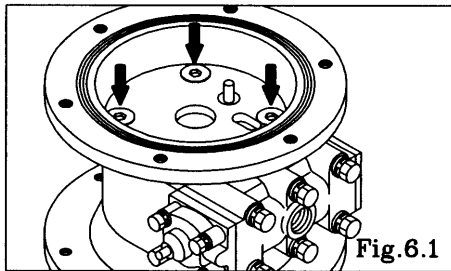

- ・ダイアフラム、センターロッドを取り外す。（「5.1 取り外し」の項を参照）
- ・エアチャンバー取付ボルト 8 か所を外し、エアチャンバーおよびガスケットを取り外す。〔Fig.6.1〕

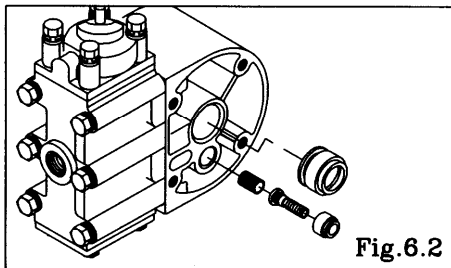


- ・パイロットバルブ組立、バルブシートを引き抜く。〔Fig.6.2〕
- ・スロットベアリングを引き抜く。〔Fig.6.2〕

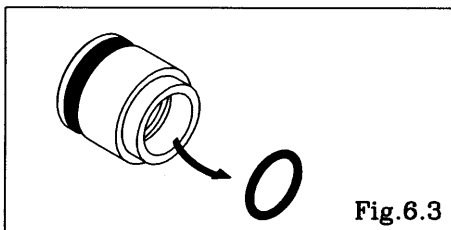

- ・スロットベアリングからパッキンを取り出す。〔Fig.6.3〕

6.2 点検

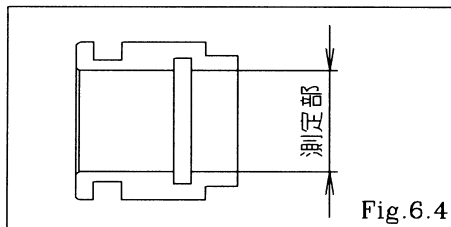

- ・スロットベアリング〔Fig.6.4〕
内径を測定し使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。


使用可能範囲

$\phi 18.03 \sim \phi 18.14 \text{ mm}$

- ・O リング、パッキン
摩耗、キズがあれば新品と交換する
- ・パイロットバルブ
摩耗、キズがあれば新品と交換する。

6.3 取り付け

取り付けは、〔部品分解図〕（別紙）を参照し取り外しと逆の作業を行う。

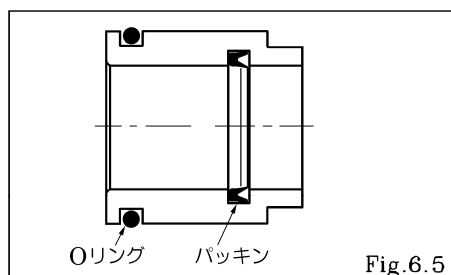

エアチャンバー取付ボルト締付トルク


18 N・m

<NOTE>


- ・シール面に、ゴミの混入、損傷のないよう注意すること。
- ・パッキンにグリースを十分に塗布すること。

7. C型スプール組立、スリーブ組立


7.1 取り外し

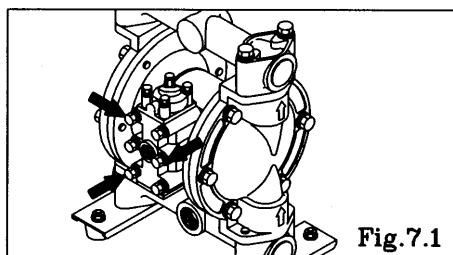

- ・バルブボディ取付ボルト 6 か所を外し、バルブボディを取り外す。
〔Fig.7.1〕

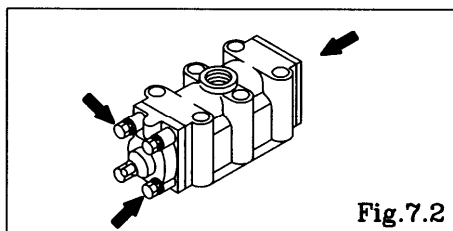


- ・キャップ A、キャップ B 取付ボルト 8 か所を外し、キャップ A、キャップ B、パッキン、座金、クッション、ガスケットを取り外す。〔Fig.7.2〕
- ・C 型スプール組立を引き抜き、シールリングを取り外す。

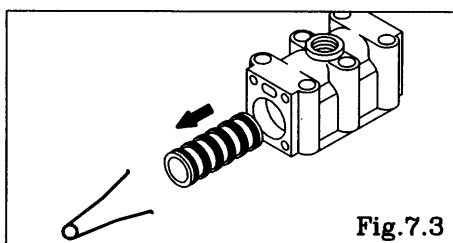

- ・スリーブ抜き（専用工具：部品番号 713148）を使用してスリーブ組立を取り外す。〔Fig.7.3〕


7.2 点検

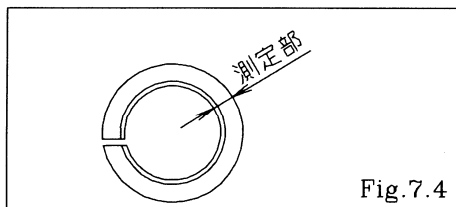

- ・C 型スプール組立
シールリング〔Fig.7.4〕の厚さを測定し、使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。
また、割れ、キズがあれば新品と交換する。

使用可能範囲

2.94 ～ 3.02 mm

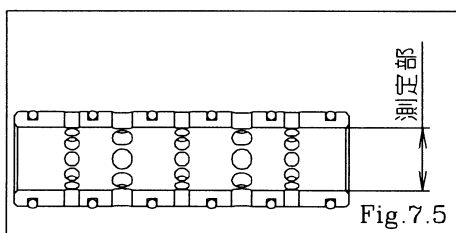

- ・スリーブ組立〔Fig.7.5〕
内径を測定し、使用可能範囲を外れていれば新品と交換する。

使用可能範囲

φ 18.63 ～ φ 18.65 mm


- ・O リング
摩耗、キズなどがあれば新品と交換する。

<NOTE>

- ・C 型スプール組立とスリーブ組立はセットで交換する。

7.3 取り付け

取り付けは、〔部品分解図〕（別紙）を参照し取り外しと逆の作業を行う。

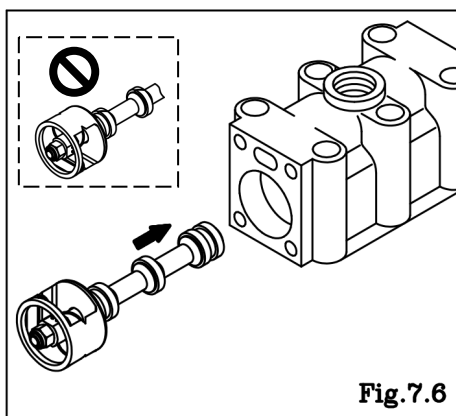

キャップ A、B 取付ボルト締付トルク

6 N・m

バルブボディ取付ボルト締付トルク


7.5 N・m

<NOTE>

- ・シール面に、ゴミの混入、損傷のないよう注意すること。
- ・スリーブ外周 O リングに潤滑油を塗布してバルブボディに取り付けること。
- ・スリーブ組立はバルブボディの中央に取り付けること。
- ・C 型スプール組立は Fig.7.6 のように取り付けること。

8. 増し締め

■金属タイプ

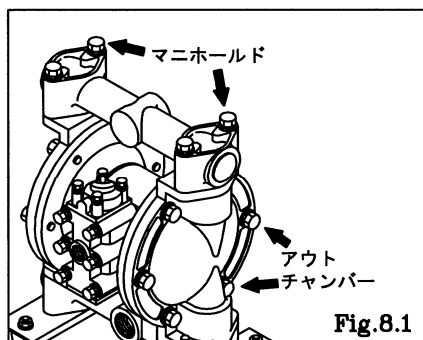

各締結部は以下の時期に増し締めを行う

- ① 本製品を初めて運転する直前。
- ② 日常点検で液漏れがある場合。


		アウトチャンバー取付ボルト	マニホールド取付ボルト
NDP-20	B□C[-D], B□N[-D], B□E, B□V	10 N・m	10 N・m
	B□T	13 N・m	20 N・m
	B□H[-D], B□S, B□H/T	13 N・m	10 N・m
	BAT-D	13 N・m	IN 側 15 N・m OUT 側 20 N・m

		アウトチャンバー取付ボルト	マニホールド取付ボルト
NDP-25 NDP-32	B□C, B□N, B□E, B□V	10 N・m	10 N・m
	B□T	20 N・m	35 N・m
	B□H, B□S, B□H/T	20 N・m	10 N・m

<NOTE>

- ・ボルトは対角線上に、平均した力で締め付けること。
- ・増し締めは、「アウトチャンバー」「マニホールド」の順で行う。〔Fig.8.1〕

■樹脂タイプ

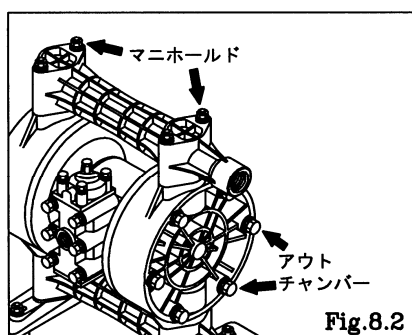

各締結部は以下の時期に増し締めを行う

- ① 本製品を初めて運転する直前。
- ② 日常点検で液漏れがある場合。

		アウトチャンバー取付ボルト	マニホールド取付ボルト
NDP-20	B□C, B□N, B□E, B□V	10 N・m	10 N・m
	BPT	13 N・m	12 N・m
	B□H, B□S, BPH/T	13 N・m	10 N・m

		アウトチャンバー取付ボルト	マニホールド取付ボルト
NDP-25	BPC, BPN, BPE, BPV	10 N・m	10 N・m
	BVE, BVV	10 N・m	12 N・m
	B□T, BVH, BVS	20 N・m	12 N・m
	BPH, BPS, BPH/T	20 N・m	10 N・m

<NOTE>

- ・ボルトは対角線上に、平均した力で締め付けること。
- ・増し締めは、「アウトチャンバー」「マニホールド」の順で行う。〔Fig.8.2〕

部品要求 F A X シート

年 月 日

	部品番号	部品名称（材質）	必要数	交換の理由
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

ご使用の製品

製品名(型式)		購入年月日
製品番号		購入販売店
SERIAL No.		
LOT No.		

貴社名 _____

ご担当者名 _____ ご所属 _____

ご住所 _____

ご連絡先 TEL(____) ____- ____ FAX(____) ____- ____

株式会社ヤマダコーポレーション

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
ホームページ <https://www.yamadacorp.co.jp>
E-mail sales@yamadacorp.co.jp



札幌営業所 東京営業所 大阪営業所 福岡営業所
仙台営業所 名古屋営業所 広島営業所 相模原工場

製品お問合せはこちらへ ☎0120-518-055